




1:150 4.NP KROV CELÉ PODLAŽÍ - ORIENTACE

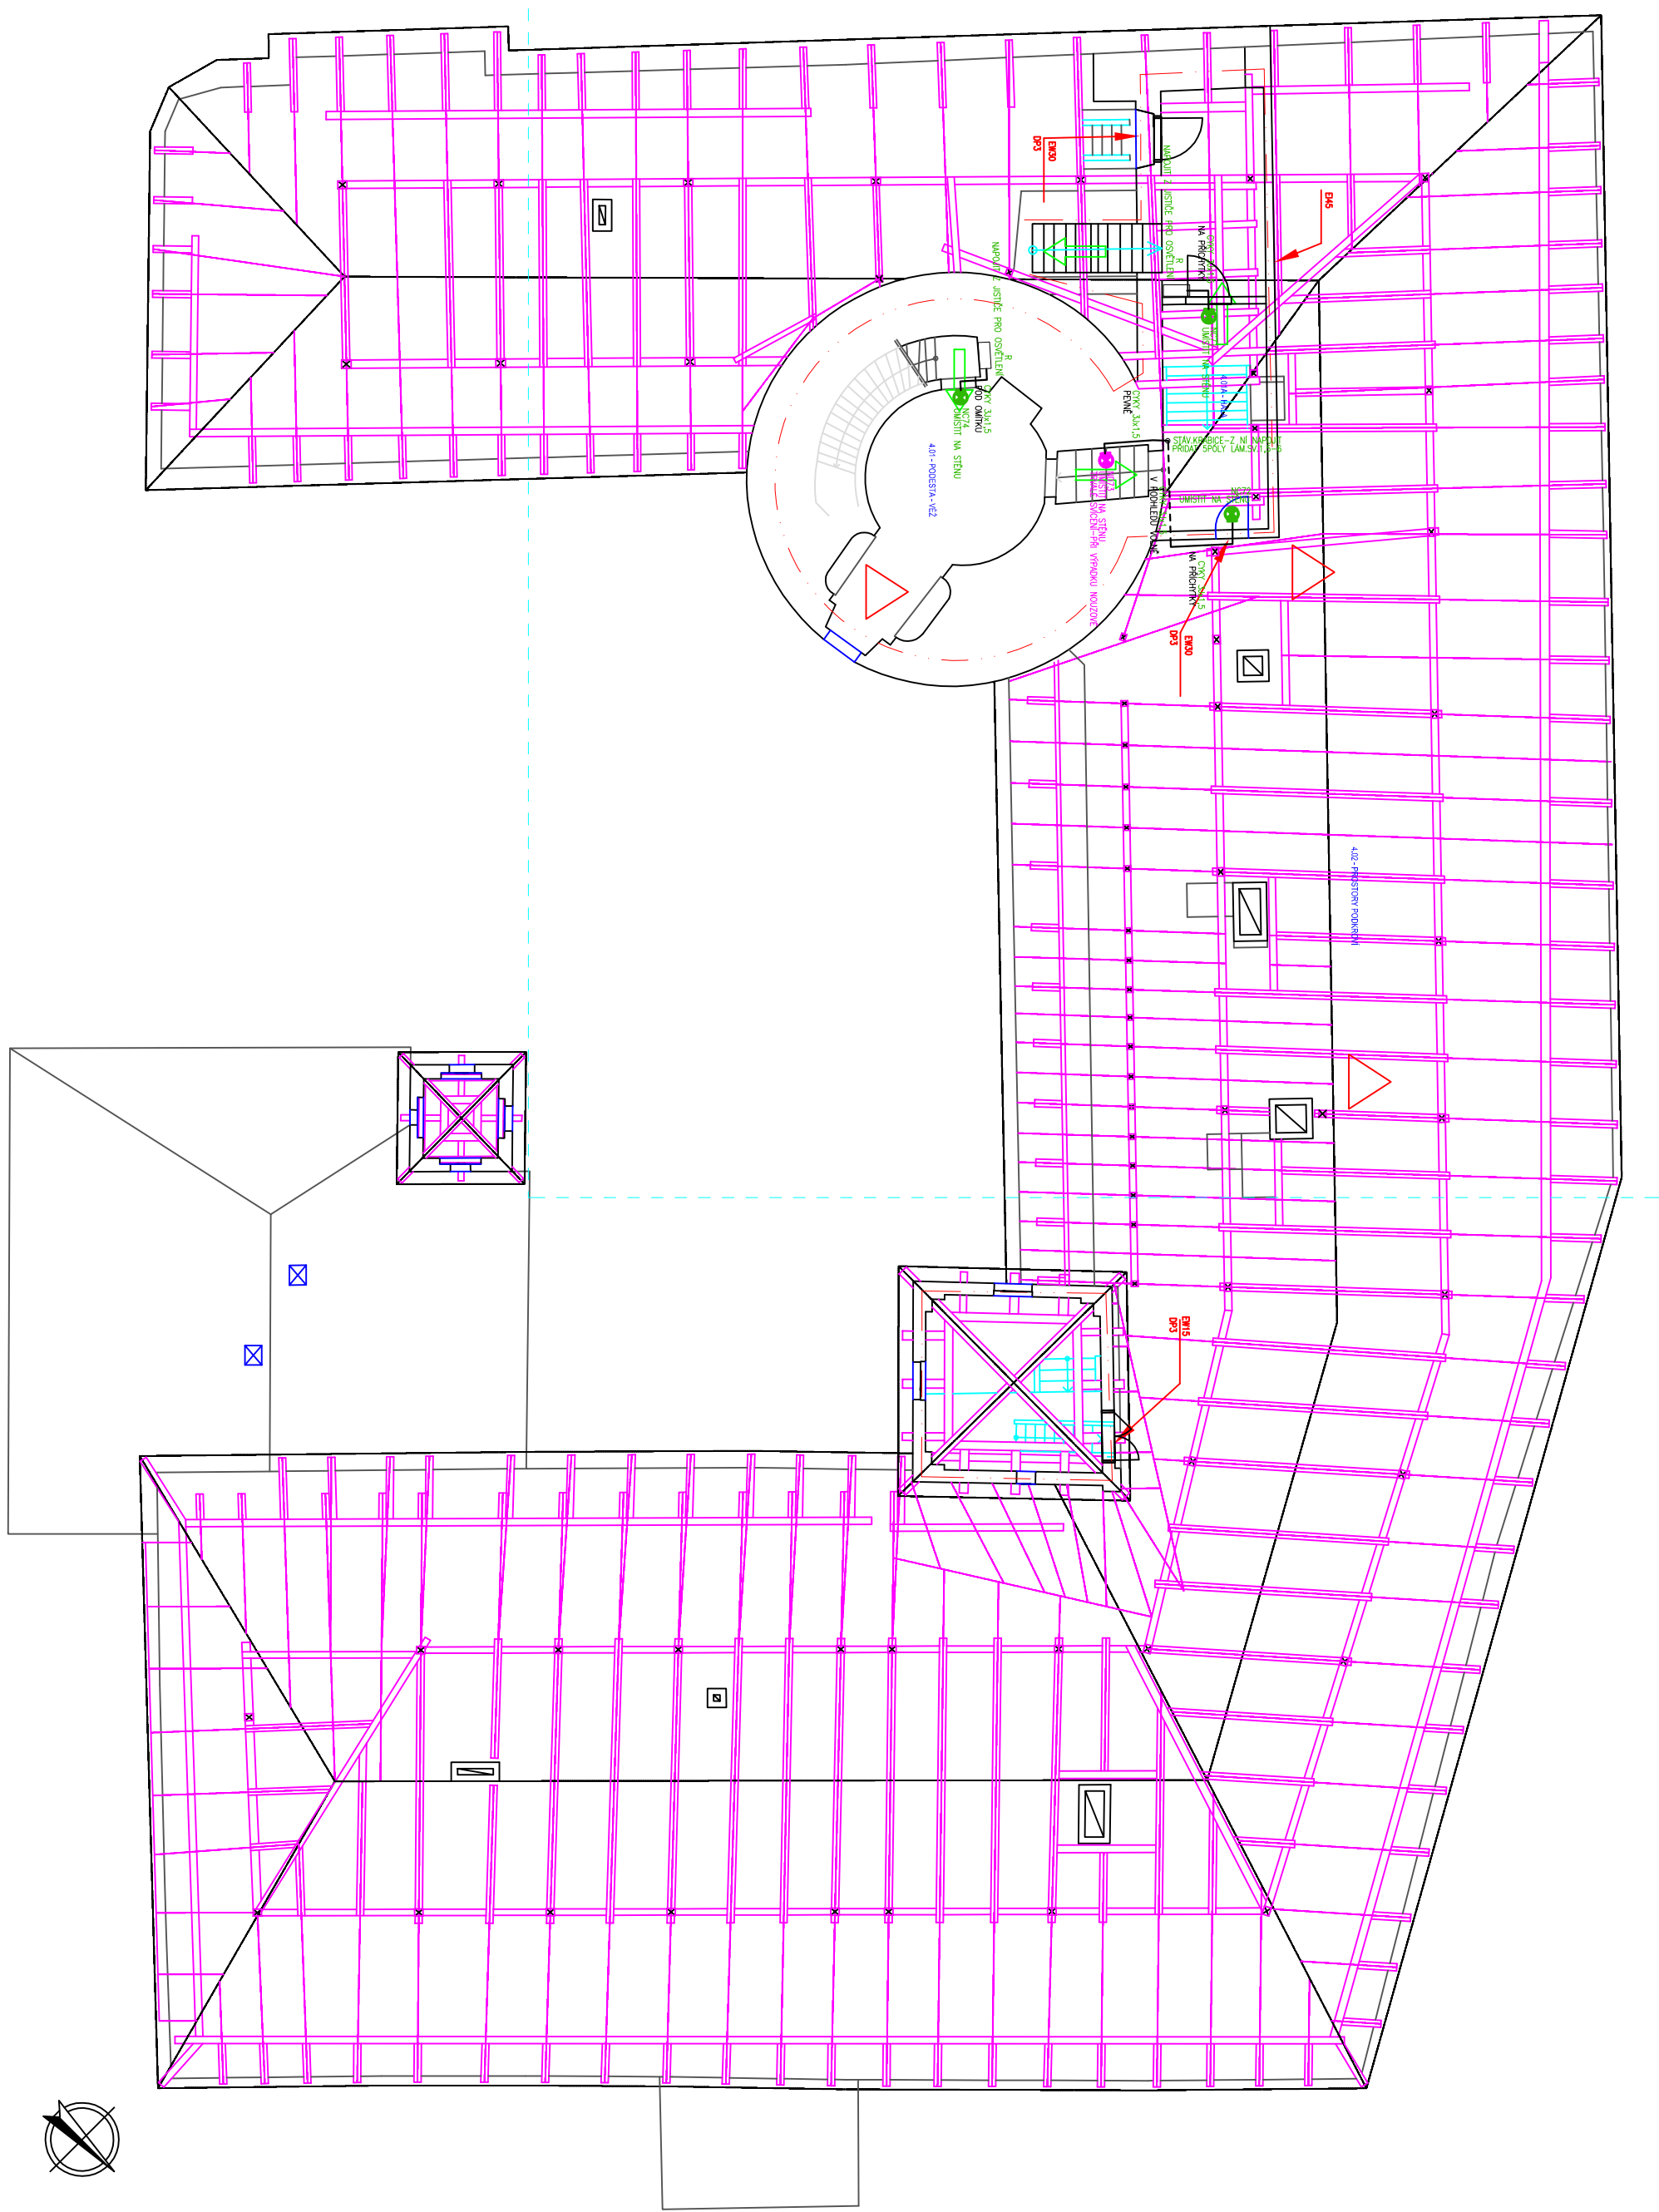

## Legenda elektroinstalace

Ø 1 IP 20 p.o.

Legenda  
podrobné specifikace viz list svítidel v technické zprávě

- NA – nouzov. osvětlení únikové cesty schodiště, chodby  
svítidlo no stěnu, reflektory směřované dolů B72SL-F1-AT  
Beamttech Smol 2x500mm 1hod Autoltest
- NB – nouzov. osvětlení únikové cesty  
svítidlo no strop FTZSE300ATT13  
Flexitech SE 300mm Autoltest MNM Tel, 1–3hod IP43
- NC – nouzov. osvětlení únikové cesty  
svítidlo no stěnu FTZSE300ATT13+FTZSE-LO oploňové optika  
Flexitech SE 300mm Autoltest MNM Tel, 1–3hod+optika Flexitech-SF IP43
- ND – nouzov. osvětlení únikové cesty, předpoklad trvalého svícení  
svítidlo no stěnu B72SC-D1  
Beamttech Smol 2x250mm 1hod Autoltest
- 2x2ds 230V/16A PO s prep ochrannou
- zdroj UPS QLS1500E 1350W/230V – zložna svítidel 2xLED max.75W/230V  
po dobu min.60min.  
parametry: výkon 1200W, výstupní napětí 208–240V sinus  
rozměry 8,15xh1,225xv.394mm hmotnost: 15,3kg

## Uložení kabelů dle ČSN 33 20 00-5-52

- ve stěnách, stropě pod omítkou PU
- v černé PVC trubce po zdi PU
- v podhledu VU

ZODP.PROJEKTANT PAVEL BARTON		ELEKTROPROJEKCE	
VYPRACOVATEL PAVEL BARTON		Pavel Barton	
PŘEDHRADI		TEL. 775 771 119	
REGIONÁLNÍ MUZEUM V CHRUDIMI		barb@probaelek.cz	
AKCE		DPS	
HRAD RYCHMBURK - NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ		12/2024	
MĚŘITVO		1:50	
FORMÁT		A1+ (10A4)	
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ 4.NP - KROV			